

**Classificazione acustica ai sensi
del D.P.C.M. 14/11/1997**

VALORI LIMITE DI EMISSIONE D.P.C.M. 14/11/1997 - Art. 2	CLASSE I	LIANTI D'IMPASTO (90-100)	LIANTI NORTHERN (90-100)
	Area particolarmente protetta	40 (90-100)	50 (90-100)

CLASSE I Aree particolarmente protette	LAZIO (ROMA) 92001 - 92003	LAZIO (ROMA) 92001 - 92003
	92001 - 92003	92001 - 92003

VALORI DI QUALITA'			
D.P.C.M. 14/11/1997 - Art. 7			
CLASSE I			
Area particolarmente protetta			
<table border="1"> <tr> <td> LIMITE INFERIORE 6000 - 6200 47 (da/sq) </td> <td> LIMITE SUPERIORE 6200 - 6500 52 (da/sq) </td> </tr> </table>	LIMITE INFERIORE 6000 - 6200 47 (da/sq)	LIMITE SUPERIORE 6200 - 6500 52 (da/sq)	
LIMITE INFERIORE 6000 - 6200 47 (da/sq)	LIMITE SUPERIORE 6200 - 6500 52 (da/sq)		


Comune di Padru

Classificazione acustica ai sensi del D.p.C.M. 14/11/1997


Legge n. 447/95 legge quadro sull'inquinamento acustico
Deliberazione D.A.S. n°429 del 14/11/2008




Padru centro

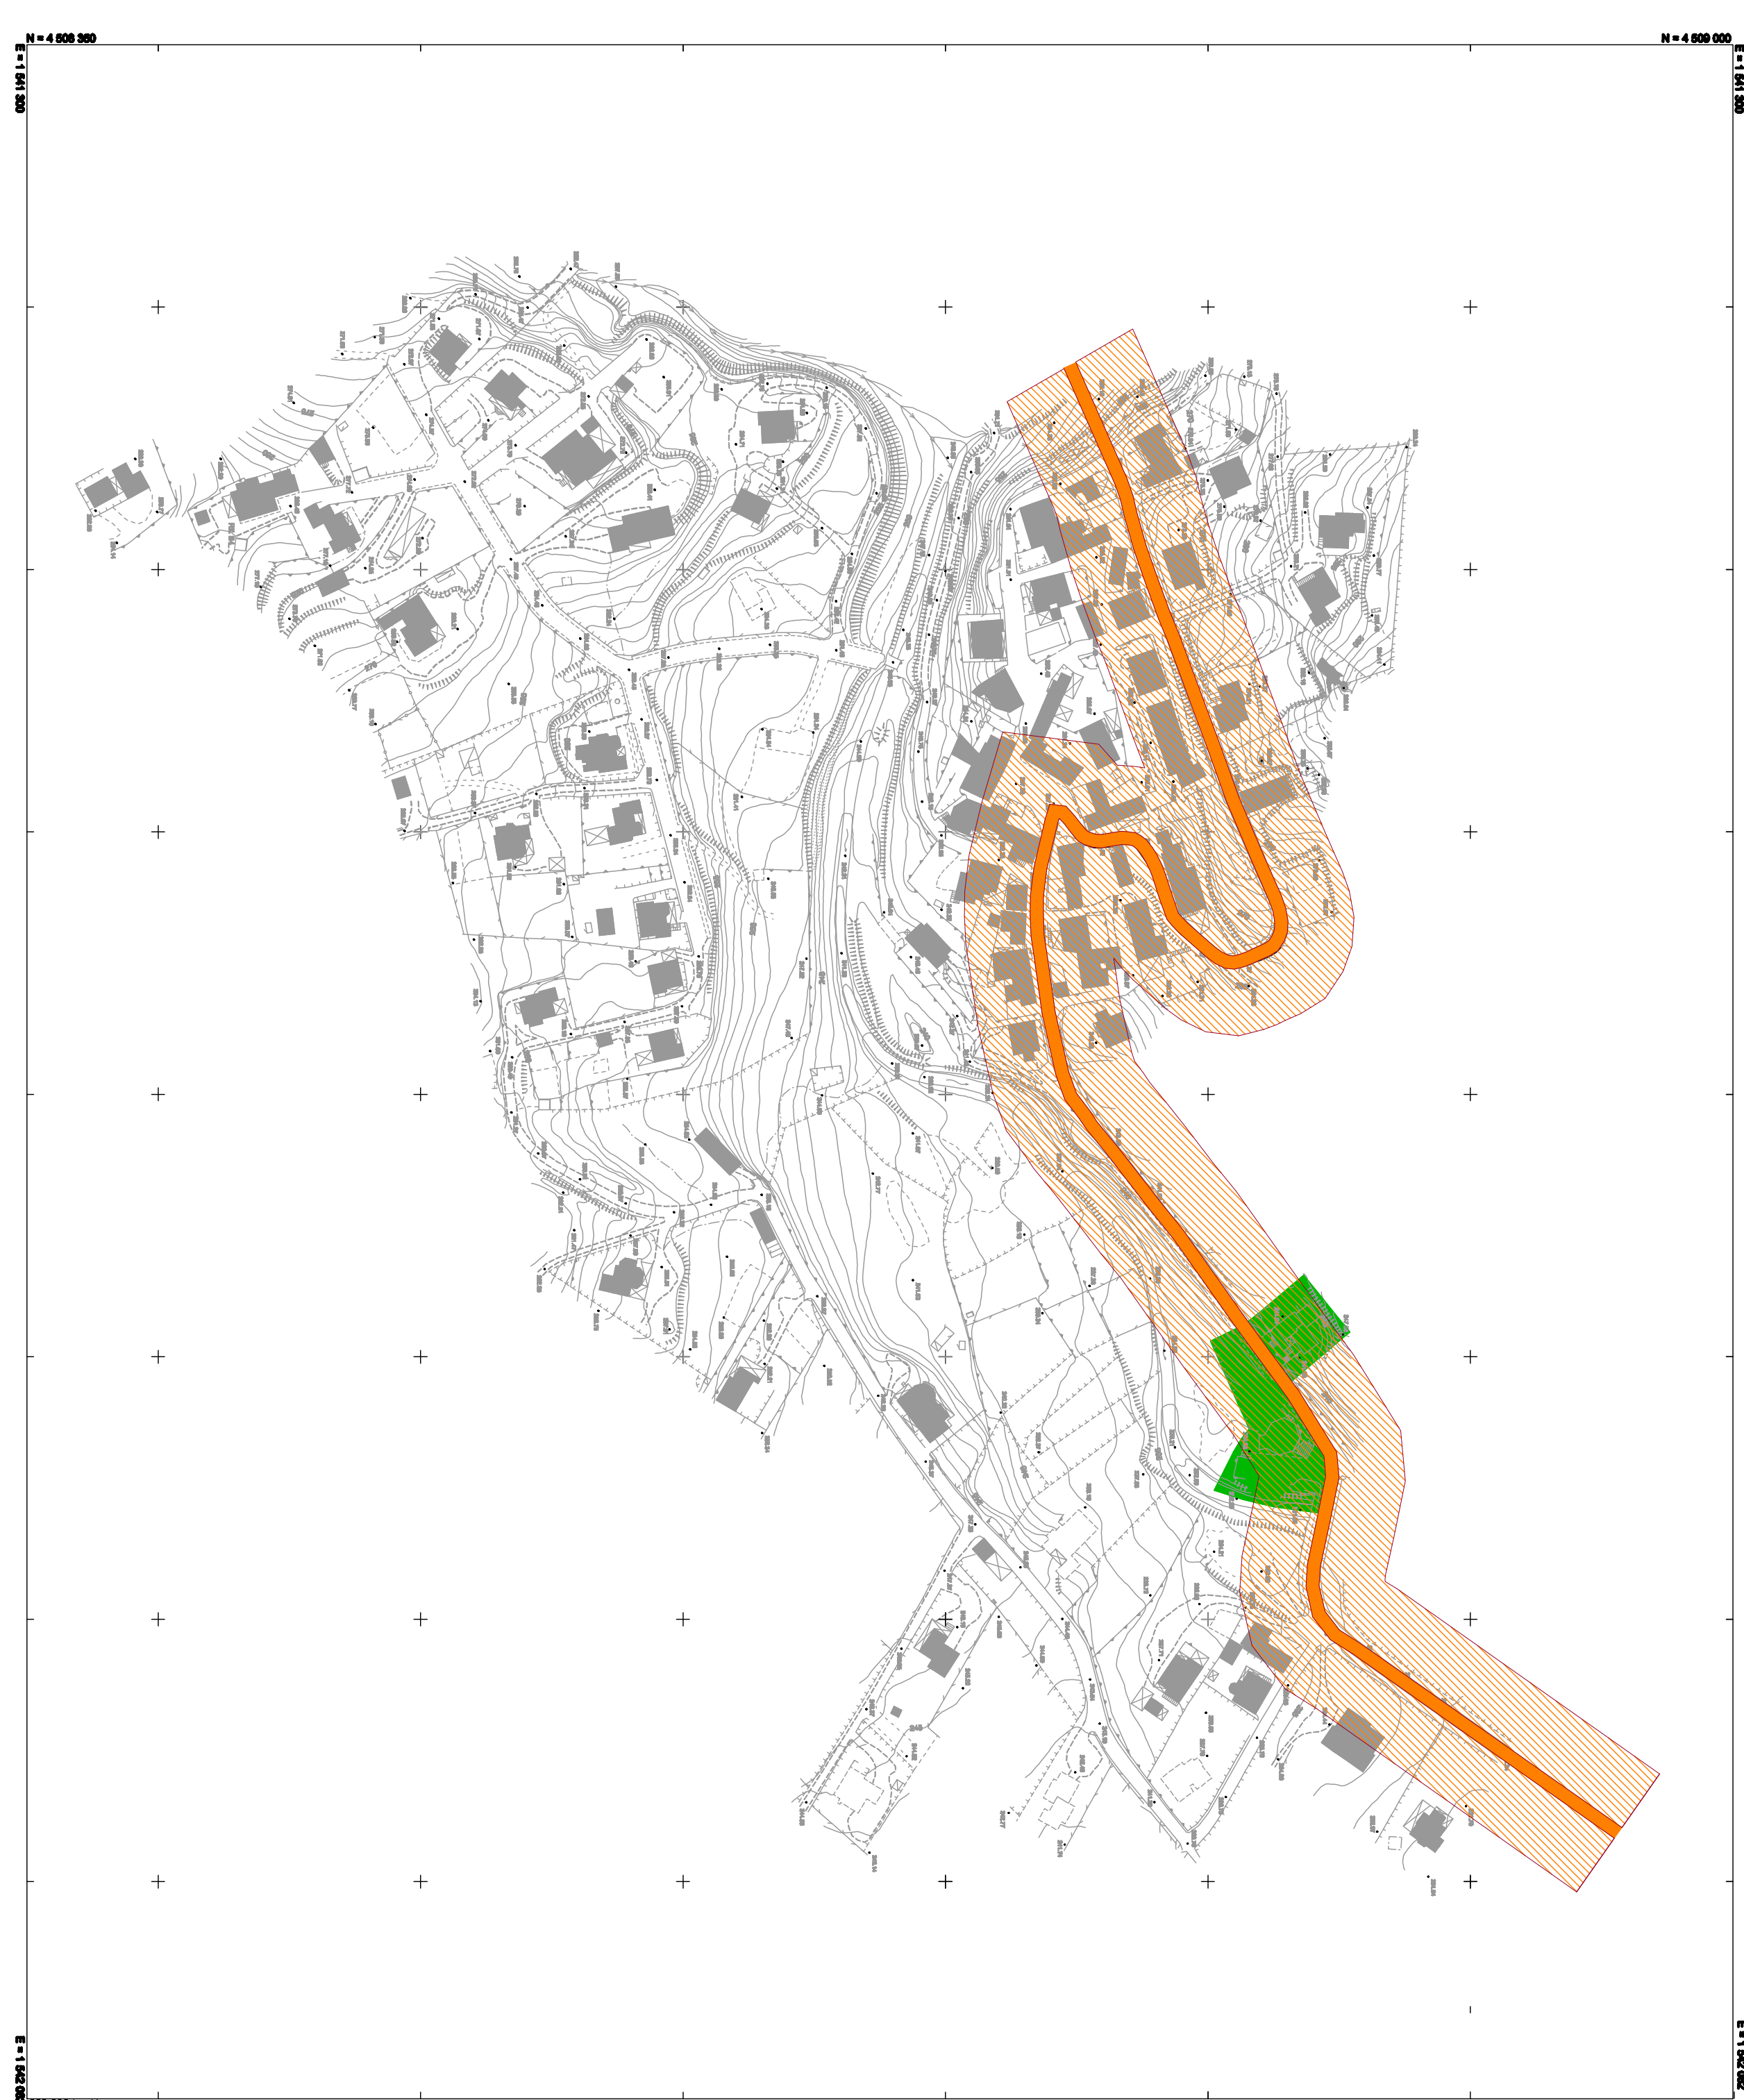


Sozza

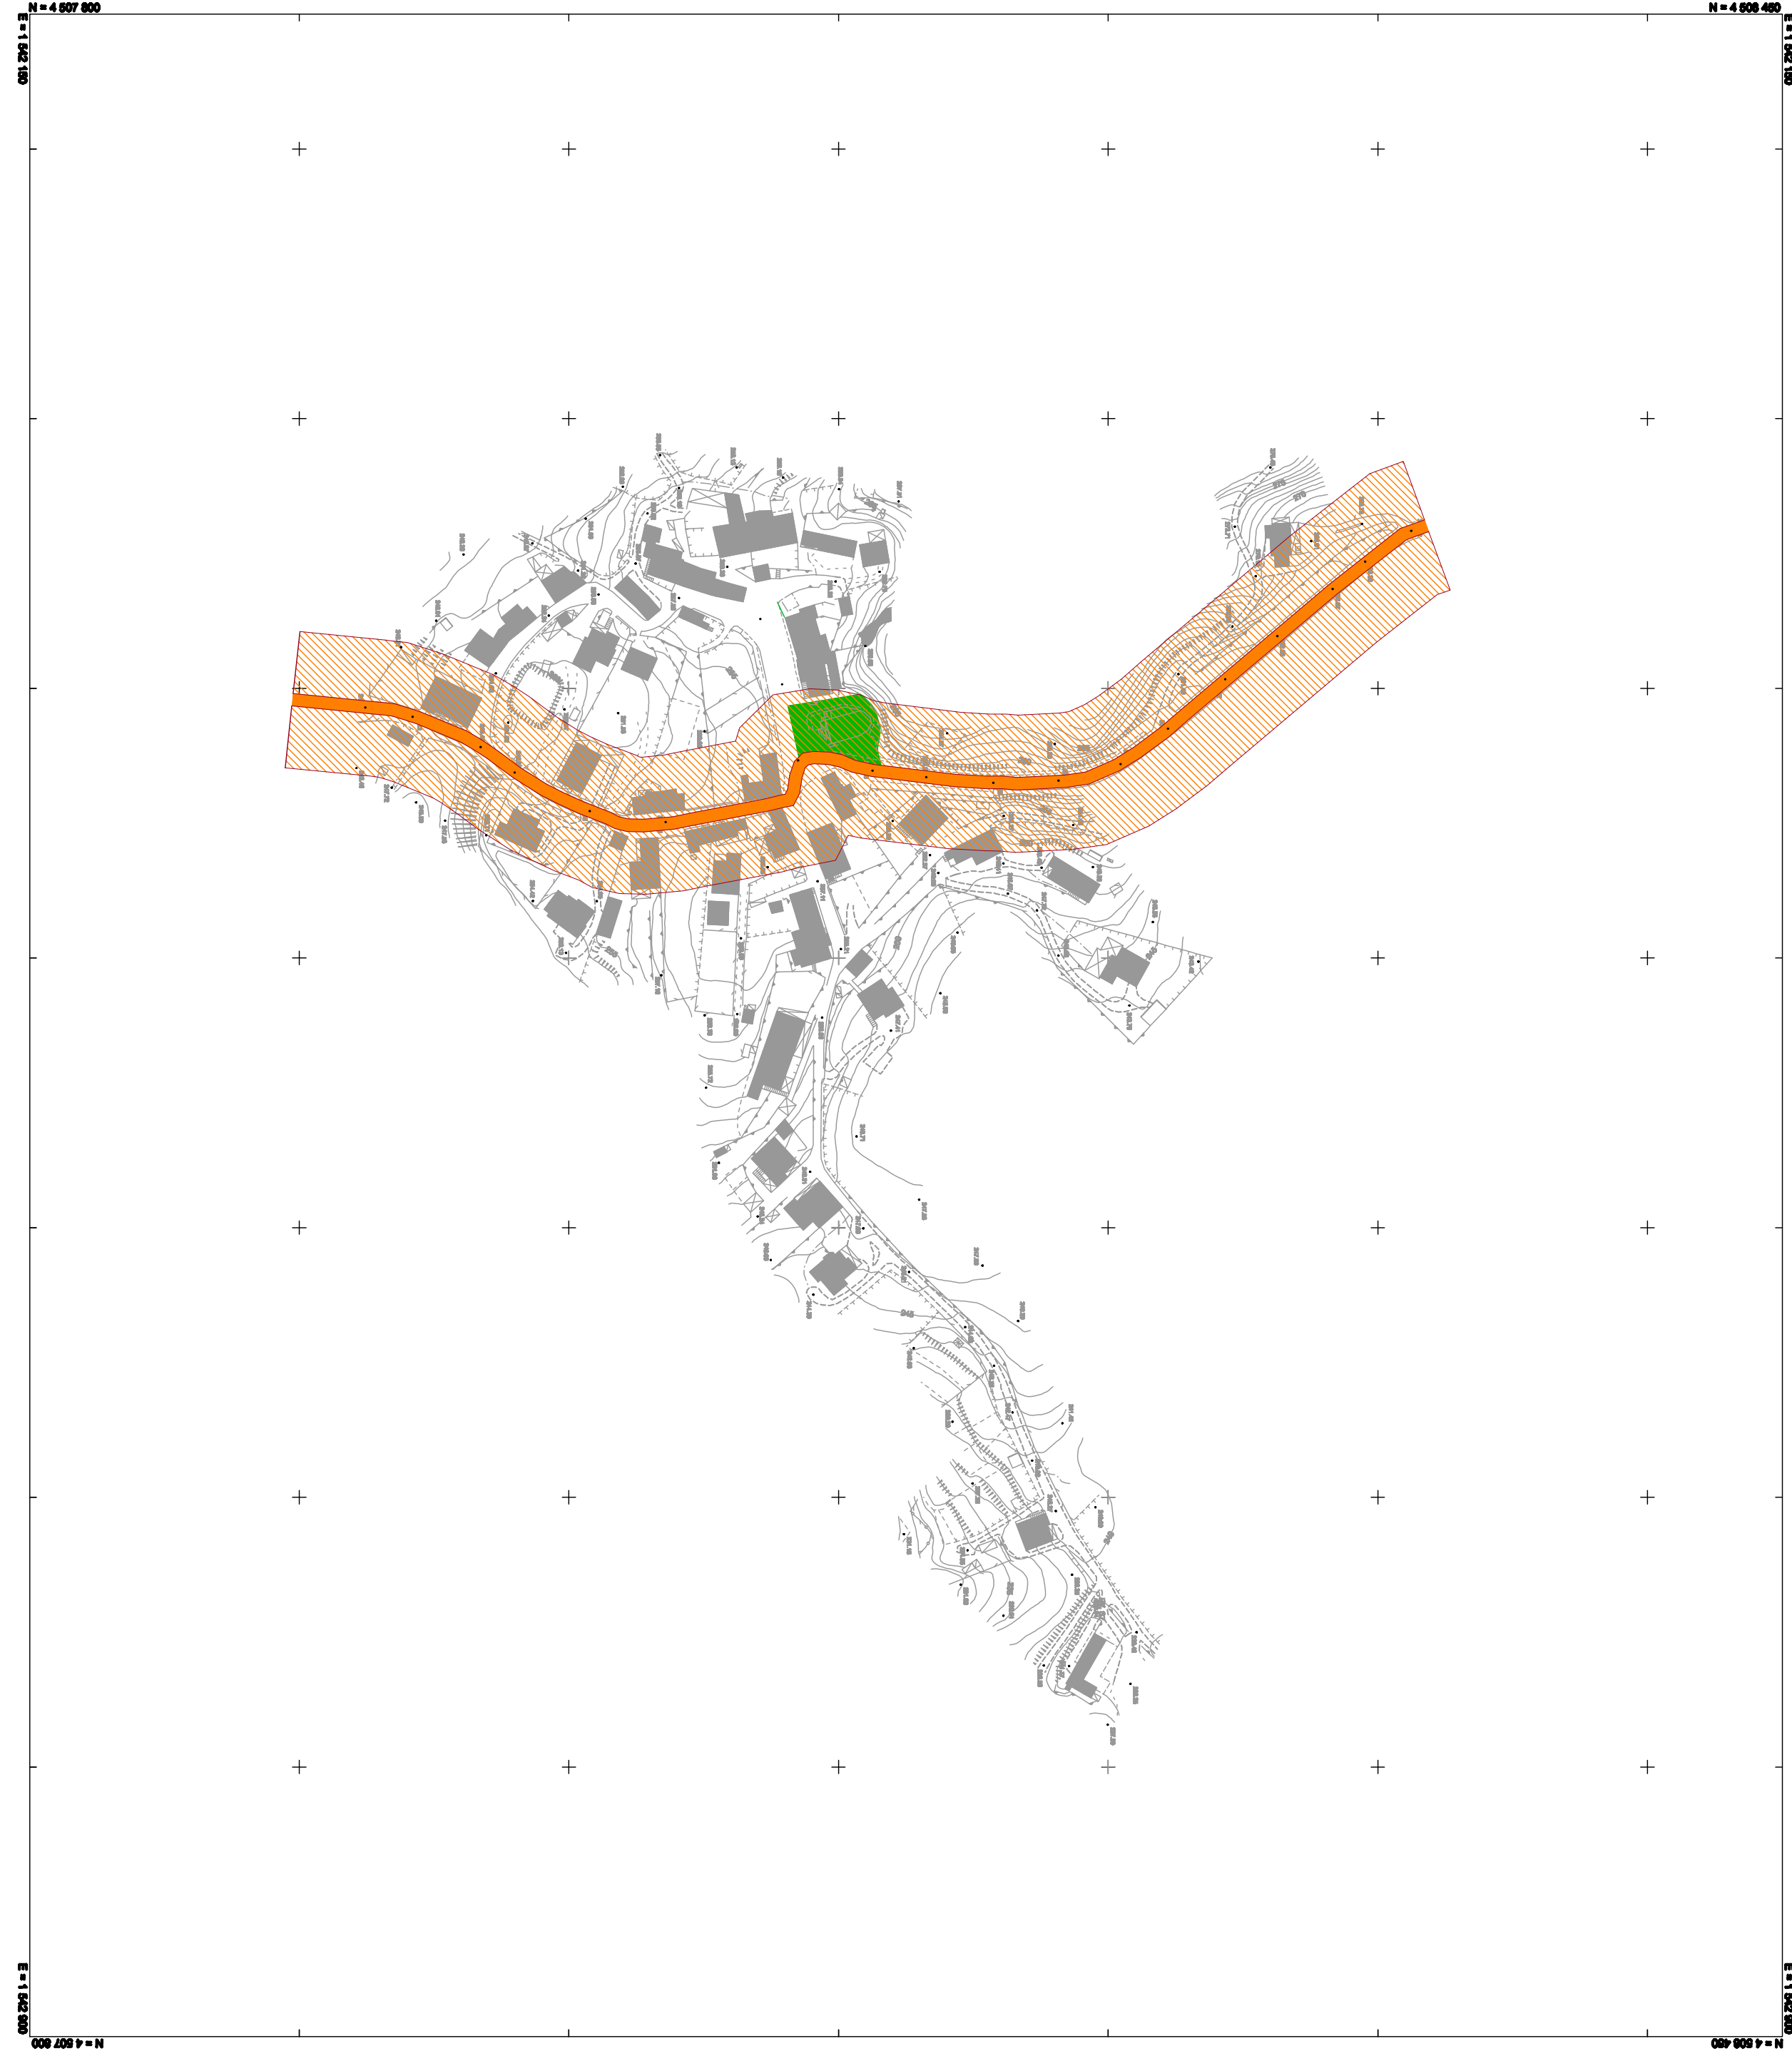

Cuzzola

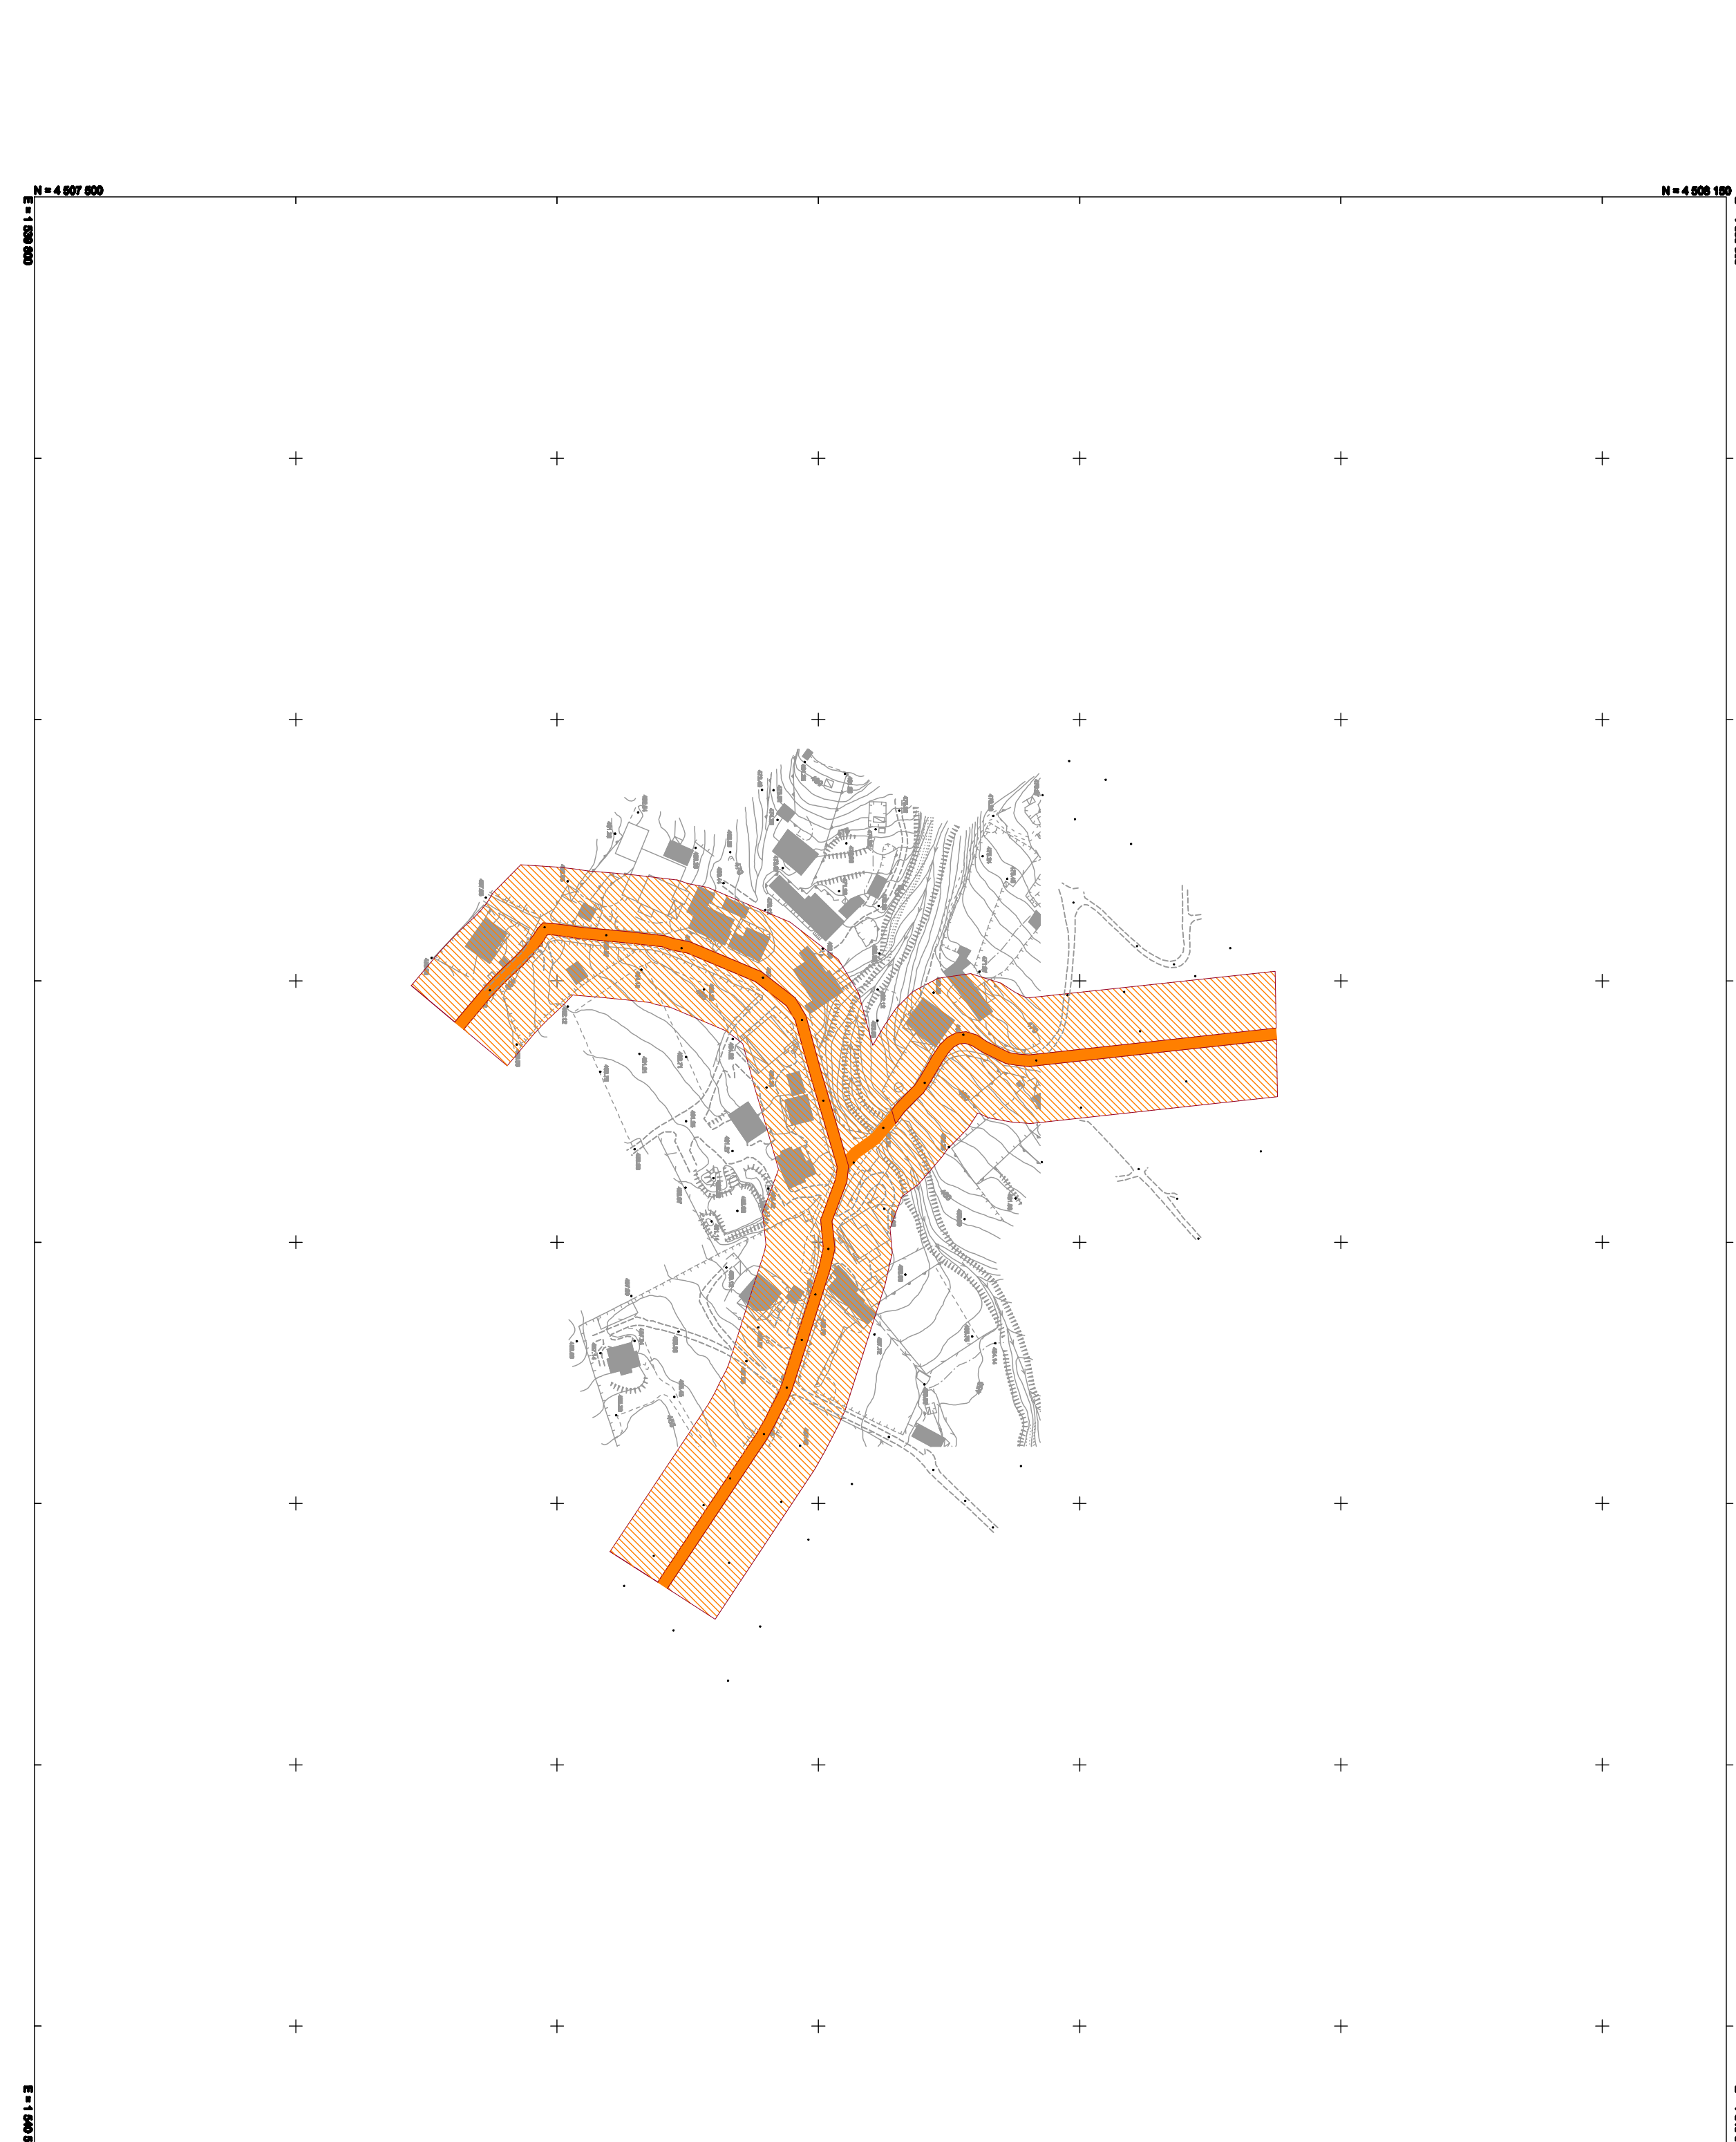

Su Tiralzu

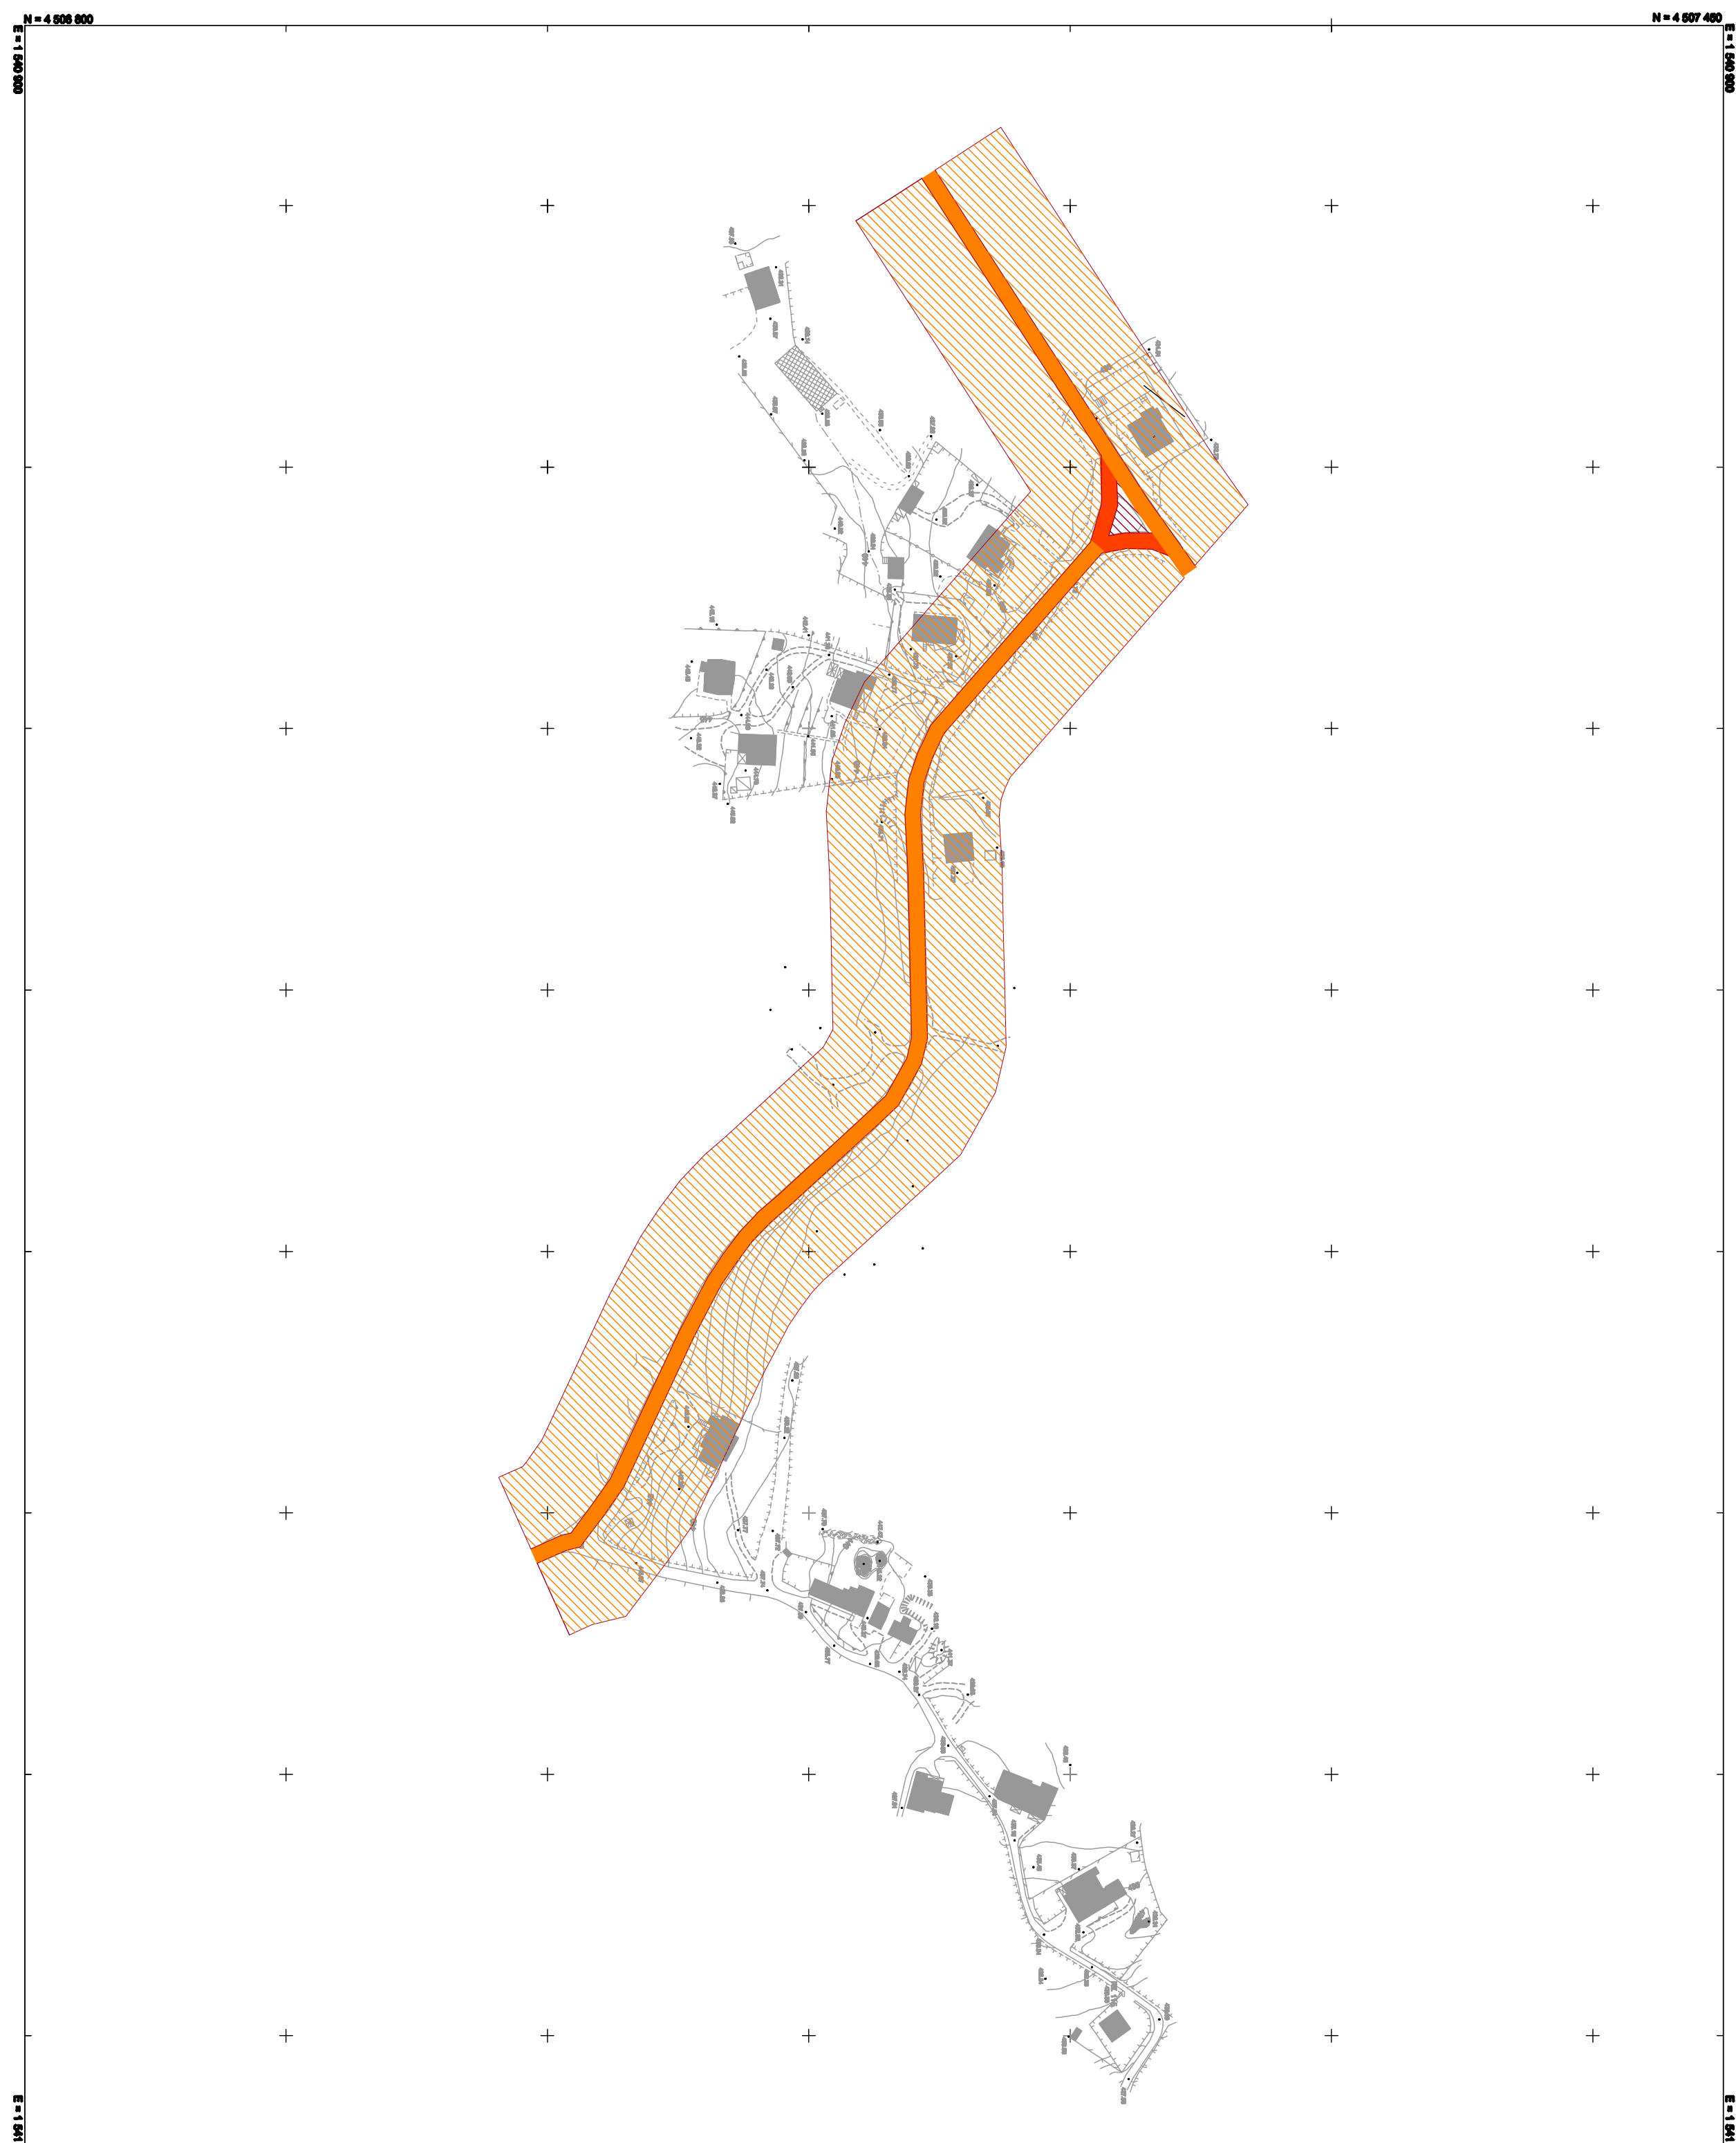

Sos Runcos

<i>Data</i>		<i>Prodotto da</i>	<i>Scandalo</i>
Cagliari 03/10/2012		RETO	I: 2000
Gruppo di lavoro (nove insegnanti in servizio)		Ing. Roberto Lessandro	
		Prometeo Editrice (P.E.C.) Silvia Costantini (P.E.C.)	